


NOVIN COOL

Refrigeration Industries Co.

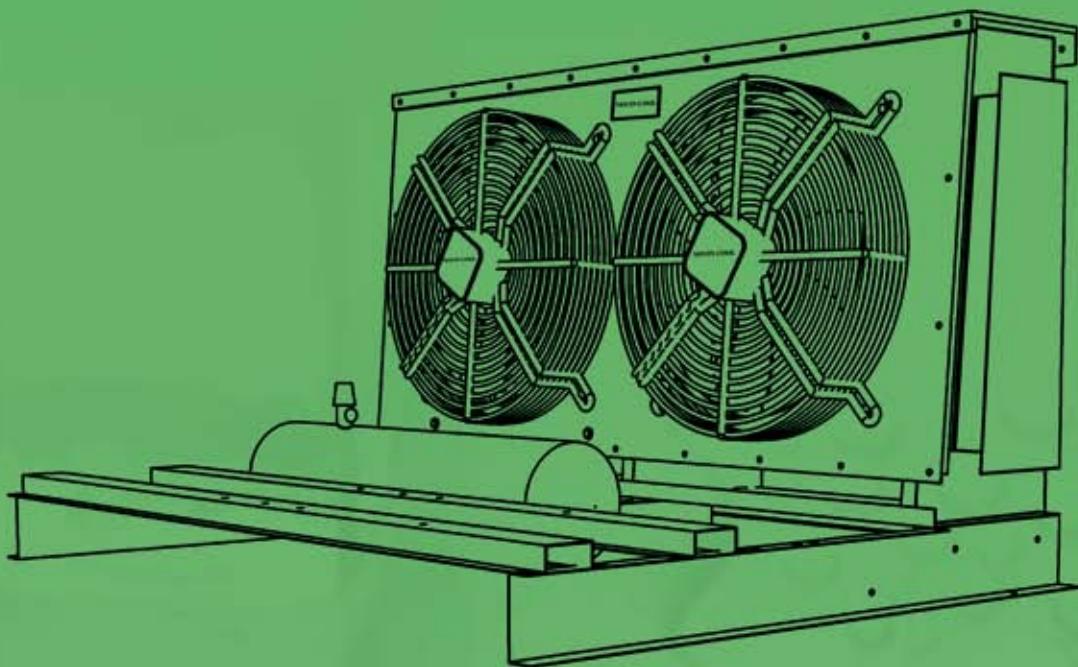

AIR COOLED CONDENSERS

کندانسورهای هوایی

Models

Standard Type (NCS)

Horizontal Type (NCH)

Package Type (NCP)

V Shape Type (NCV)

Long Lives
High Quality

The name of refrigeration
since 1995

NOVIN
REFRIGERATION
INDUSTRIES CO.

NOVIN COOL

ABOUT US

The Novin Refrigeration Industries Co. has over 30 years of continuous activity in refrigeration base and 15 years of experience and success in manufacturing types of refrigeration condensers and evaporators. This company had been a continuous considerable presence in Iran's refrigeration industry.

Novin Co. motto "customer orientation and continuous activity and beneficiary of expert personnel" was able to increase the variety and quality of its products and to pose itself as an effective element in Iran's Refrigeration industry.

GENERAL INFORMATION

The Novin Refrigeration Industry Co. has high ability in manufacturing types of industrial evaporators and condensers in different models and with regard to the quality management certificate (ISO 9001:2008) and health and security certificate (ISO 18001:2007) and environment management certificate (ISO 14001:2004) and management certificate (HSE-MS) was able to gain more success in quality level of its production. The Novin Co. with uses of advanced machinery and the modern method and uses of the best raw materials was able to manufacture variety of products with high quality that correspond to the customers' need.

The following items are some of the Novin Co.'s capabilities:

- Manufacturing variety of refrigeration evaporators in series (NES,NET,NED,NEU,NEC)
- Producing variety of industrial condensers in series (NCS,NCH,NCP,NCV)
- Manufacturing ice bank's coil in different sizes with pipe size (5/8) inch and correspond to the customer's need.
- Producing variety of industrial refrigerants condenser with powers (1/4, 1/3, 1/2, 3/4, 1) hp with fan or without fan, relevant to the customer's need.
- Manufacturing variety of industrial coils in different size with pipe sizes (3/8, 5/8) inch in different orders of pipes correspond to the customers' need.
- Manufacturing water cooled evaporators in series NEW in different size and powers.
- Producing water cooled condensers in series NCW in different sizes and powers.
- manufacturing special condensers and evaporators, relevant to the customer's criteria.

درباره ما

شرکت صنایع برودتی نوین با بیش از ۳۰ سال فعالیت مستمر در زمینه برودت و ۱۵ سال تجربه موفق در تولید انواع کندانسور و اوپراتور های سرد خانه ای، همواره حضوری شایان در صنعت تبرید کشور داشته است.

این شرکت با شعار مشتری مداری و فعالیت مستمر و بهره گیری از پرسنل مهرب، توانسته است روز به روز به تنوع و کیفیت تولیدات خود بیافزاید و خود را به عنوان عاملی نقش آفرین در صنعت تبرید کشور مطرح سازد.

کلیات

شرکت صنایع برودتی نوین دارای توانایی بالا در تولید انواع اوپراتور و کندانسورهای صنعتی در مدل‌های مختلف می باشد و با توجه به گواهینامه های مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 و گواهینامه ایمنی و بهداشت ISO 14001:2007 و گواهینامه مدیریت محیط زیست ISO 18001:2004 توائنسه است گامی بلند در ارتقاء سطح کیفی محصولات خود بردارد. این شرکت با بهره گیری از دستگاههای پیشرفته و متده روز دنیا و همچنین استفاده از بهترین مواد اولیه توائنسه است محصولاتی با کیفیت عالی و متنوع مطابق با نیاز مشتریان خود فراهم آورد. از قابلیت های این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تولید انواع اوپراتورها در سری های (NES,NET,NED,NEC,NEU)
- تولید انواع کندانسورها در سری های (NCS,NCH,NCP,NCV)
- تولید کویل آیس بانک در اندازه های مختلف با سایز لوله (۵/۸) اینچ و مطابق با نیاز مشتریان.
- تولید انواع کندانسور یخچال های صنعتی با توان های (۱/۴) و (۱/۳) و (۱/۲) و (۳/۴) به همراه فن و یا بدون فن بنا بر خواسته مشتری.
- تولید انواع کویل های صنعتی در ابعاد مختلف با سایز لوله های (۳/۸) و (۵/۸) اینچ با آرایش لوله های گوناگون بنا بر خواسته مشتری.
- تولید اوپراتورهای آبی سری NEW در ابعاد و توان های گوناگون.
- تولید کندانسورهای آبی سری NCW در ابعاد و توان های گوناگون.
- تولید کندانسور و اوپراتور های خاص طبق ضوابط مشتری به صورت سفارشی.

SPECIFICATION OF CONDENSERS

مشخصات کندانسورها

لوله مسی

کویل این کندانسورها با فاصله فین ۲.۹ میلی متر تولید می شود. اکسپندر فول اتومات مناسب توسط Tube Expanding Machines در این کویل باعث اتصال کامل لوله ها با فین شده و استحکام کویل را بالا می برد. تمام کویل ها پس از شستشو و چربی زدایی با فشار (۲۰-۳۰ bar) تست می شوند و سپس با فشار مناسبی از گاز ازت شارژ می گردند.



Fin

The advanced aluminium turbo fins that used in these coils have special grooves (Turbolance) and sine waves that these wavy surfaces make frequent high pressure and low pressure areas cause to make wavy flow on the refrigerant surface of fins and increased the heat exchange rate. These Condensers' coil manufacture with fin spacing 2.9 mm. The proper full automatic expanding with tube expanding machines in this coil caused to complete contact between pipes and fins and it multiplied the stability of coils. All coils after washing and oil removing tested with (20-30 bar) pressure and then charged with a proper pressure of Nitrogen gas.



Cooper Pipe

Cooper pipes with size 3/8 inch without any gap on body in plain tube model and that caused to increase the surface heating of exchange and finally multiplied the refrigeration output. These pipes fixed with staggered order in coil that caused to increase the air contacting surface with the surface of copper pipes and finally rised the heating exchenge surfaces. These pipes manufactured according to the international standards (Seamless-Soft Annealed-ASTMB280)

فین

توربو فین های پیشرفته آلومینیومی به کار رفته در این کویل ها دارای شیار خاصی (توربولاس) و موج های سینوسی می باشند که این سطوح موجود با ایجاد متناوب مناطق پرفشار و کم فشار، باعث ایجاد جریان موج بر روی سطح برودتی فین شده و تبادل حرارتی آن را بالا می برنند.

کویل

استفاده از کویل های پیشرفته مطابق با تکنولوژی روز دنیا.



Coil

Using advanced coils relevant to modern technology.

استانداردها

در تولید این سری از کندانسورهای یونیت ها استانداردهای زیر لحاظ شده است:

- استاندارد ARI 460-2000
- استاندارد ANSI/ASHREA
- استاندارد AD Merkblatter
- استاندارد EUROVENT اروپایی
- ENV327

Standards

We consider these following standards in manufacturing these series of condensing units:

- Standard ARI 460-2000:Remote Mechanical-Draft Air-Cooled Refrigeration Condensers.
- Standrd ANSI/ASHREA:Safety Standard for Refrigeration Systems.
- AD Merkblatter Standard:Pressure Vessel
- EUROVENT:The European Committee of Air Handling and Refrigeration Manufactures. (ENV327)

پدنه و شاسي

• بدن اين کندانسورها از جنس ورق گالوانيزه با كيفيت بسيار عالي ساخته شده و طراحی آن به گونه اي است که علاوه بر افزایش استحکام بدنه، هيچگونه لرزش و صدایي در آن به هنگام عملیات ايجاد نمي گردد. دو سطح اين ورقها با روکش رنگ پودري الکترو استاتيك با چسبندگی و كيفيت سطحي بالا و ضخامت 25 ميكرون پوشش داده شده بطور يكه ضمن رعایت کلیه استاندارهای بهداشتی زیبایی و استاندارد HACCP، بدنه از خوردگی و تاثير پذیری در برابر اتمسفرهای مختلف مصنون می ماند.

• شاسي با ورق ضخيم با روکش رنگ پودري الکترواستاتيك با قابلیت نصب انواع کمپرسور و تجهیزات جانبی از قبیل (Heat Exchanger) و (Oil Seprator) و ...

Body & Chassi

- The body of these condensers made of high quality Galvanized sheet and designed in how that rise the stability of body in addition, without making any vibration or voice during operation. Both sides of these sheets covered with 25 micron thickness electrostatic color powder with high quality and adhesion as with regard to the beauty-hygienic and HACCP standards ,the body is being immune against corrosion and vulnerability of different atmospheres.
- chassi with thick sheet and with cover of electrostatic powder color with ability to installation variety of compressors and lateral equipment such as:Heat Exchanger, Oil Seprator,... .



ريسيپور

- دارای حجم مناسب جهت ذخیره مبرد مایع.
- دارای شیر خروجی. (كيفيت بالا با توجه به خط مایع و فشار موجود)
- طراحی، تولید، تست و بازرگانی بر اساس استاندارد ASME



Reciever

- Proper volume for saving liquid refrigerant.
- Output tap (with high quality according to the liquid line and existing pressure).
- Design, produce and test with regard to the ASME standard.

فن

فن های بکار رفته در این کندانسورها از نوع اکسیال (Axial) و دارای روتور خارجی (External) می باشند که بر اساس استاندارد IEC 34 در کلاس حفاظتی IP 54 و حرارتی F قرار می گیرند. پروانه این فن ها دارای زاویه بسیار مناسب بوده که باعث حداکثر جابجایی هوا و پرتاب باد می شود. بالانس استاتیکی و دینامیکی دقیق این فن ها باعث افزایش توان ورودی و راندمان کاری می شود. از امکانات این فن ها می توان به حداقل ارتعاش صدا، توری محافظ و قابلیت تعویض آسان آن اشاره کرد. این فن ها بر اساس قطرشان در سایزهای (35,40,50) در این سری از کندانسورها مورد استفاده قرار می گیرند. این فن ها مجهز به سیستم محافظت حرارتی در برابر بار اضافی و همچنین دارای توری محافظ میباشند و مطابق با استاندارد CE اروپا تولید شده اند.

- توان ورودی مناسب جهت عملکرد بهینه.
- قابلیت تعویض بسیار آسان.
- دارای کارایی مناسب در محیط های مرطوب و گرمسیر.
- جعبه برق با کلاس حفاظتی IP64 جهت نصب سیم برق فن ها بروی کندانسور.

Fan

The fans that uses in these condensers are kind of Axial fans and have an external rotor that according to the standard IEC34 they belong to the protecting class IP54 and thermal class F. The blades of these fans with an appropriate angle caused to Maximum movement and air jaculation. precise statistic and dynamic balanced caused to increase the input power and work output. we can mentioned the minimum voice vibration and protecting fence and be able to easily change, as these fans facilities. These fans used in this series of condensers according to their diameters with sizes (35,40,50).These fans equipped with thermal protection system against additional elecetric charge also they have protecting fence and they manufactured with regard to the europen standard CE. Proper input power for optimum work.

- Easily exchange ability.
- Appropriet proficiency in warm and humid environment.



NOMENCLATURE

CONDENSERS



NCS-135-13

کد فنی Technical Code

قطر فن Fan Diameter (35, 40, 50, 63)

تعداد فن ها Number of Fans

مدل کندانسور

Condenser Model

کندانسور

Condenser

مشخصه نوین

NOVIN Brand

S: Standard Type

مدل استاندارد

P: Package Type

مدل پکیج

H: Horizontal Type


مدل افقی (کرسی)

V: V Shape Type

مدل V

MODEL (NCS)

STANDARD


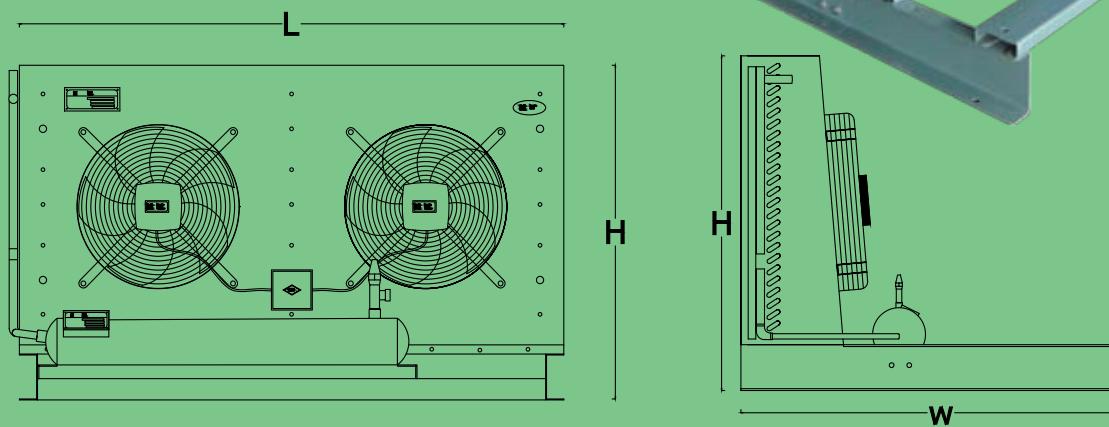


fin Spacing = 3.2 mm

NCS Series	Capacity (kw)			Coil		Fan					Connections (inch)		Dimensions (cm)			Receiver Vol.
Model	Δt			Surface (m^2)	Circuit Vol. (Liter)	(n*cm)	Power (watt)	AMP.	Phase-Volt	Air Vol. (m^3/hr)	Inlet	Outlet	L	W	H	Liter
	6k	11k	16k													
NCS-140-1	2.5	4.5	6.4	9.5	2.2	1*40	200	0.95	1-220	4225	5/8	5/8	70	70	70	1.5
NCS-140-2	3.6	6.4	9.3	14.2	3.3	1*40	200	0.6	3-380	4200	7/8	5/8	70	75	70	4
NCS-140-3	4.5	8.3	13.1	18.9	4.3	1*40	200	0.6	3-380	4200	7/8	5/8	70	75	70	4
NCS-140-4	6.4	11.6	16.7	24.8	5.6	1*40	200	0.6	3-380	4200	7/8	5/8	90	75	70	5.5
NCS-150-5	7.5	13.8	21.1	27.1	6.6	1*50	450	0.95	3-380	6240	7/8	5/8	90	80	75	5.5
NCS-240-5	7.9	14.5	22.2	26.9	6.3	2*40	200	0.6	3-380	4200	7/8	5/8	115	80	65	5.5
NCS-240-7	9.7	17.6	25.6	41.4	9.8	2*40	200	0.6	3-380	4200	1 1/8	5/8	130	80	75	6.3
NCS-250-10	12	21.8	31.5	52.7	12.4	2*50	450	0.95	3-380	6240	1 1/8	7/8	130	100	95	14.3
NCS-250-15	16.4	30	43.5	69.2	15.6	2*50	450	0.95	3-380	6240	1 1/8	7/8	170	100	95	18.8
NCS-350-20	21	38.3	55.7	85.8	19.5	3*50	450	0.95	3-380	6240	1 3/8	1 1/8	205	100	95	22.5
NCS-350-25	23	43.2	63.4	102.9	23.3	3*50	450	0.95	3-380	6240	1 3/8	1 1/8	205	100	110	26
NCS-450-30	29	53.1	77.2	136.6	32.8	4*50	450	0.95	3-380	6240	1 5/8	1 1/8	255	100	115	26
NCS-450-35	32.8	60.1	87.3	179.6	41.3	4*50	450	0.95	3-380	6240	1 5/8	1 1/8	255	100	120	33.5
NCS-650-35	32.8	60.1	87.3	160.2	37.6	6*50	450	0.95	3-380	6240	1 5/8	1 1/8	205	100	165	30
NCS-650-40	37.8	69.4	101	177.3	40.9	6*50	450	0.95	3-380	6240	1 5/8	1 1/8	205	100	175	33.5

MODEL(NCH)


HORIZONTAL

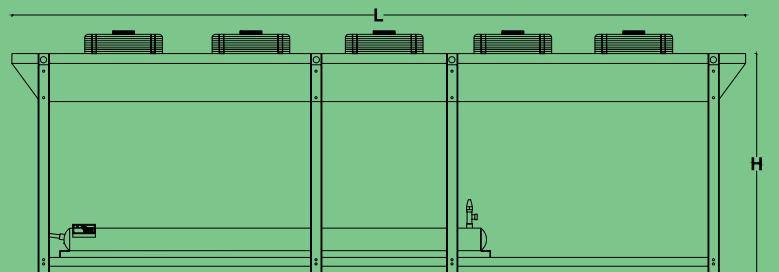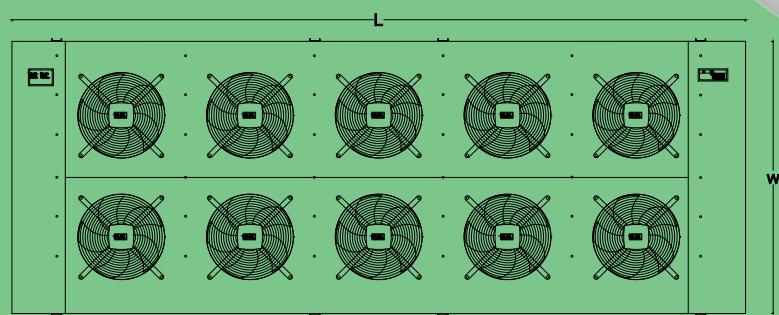

fin Spacing = 3.2 mm

NCH Series Model	Capacity (kw)			Coil		Fan				Connections (inch)		Dimensions (cm)			Receiver Vol.	
	Δt			Surface (m^2)	Circuit Vol. (Liter)	(n*cm)	Power (watt)	AMP.	Phase-Volt	Air Vol. (m^3/hr)	Inlet	Outlet	L	W	H	Liter
	6k	11k	16k													
NCH-240-5	7.9	14.5	22.2	27	6.3	2*40	200	0.6	3-380	4200	7/8	5/8	140	70	115	5.5
NCH-240-7	9.7	17.6	25.7	41	9.7	2*40	200	0.6	3-380	4200	1 1/8	5/8	180	75	115	6.3
NCH-250-10	12	21.8	31.5	52	12.1	2*50	450	0.95	3-380	6240	1 1/8	7/8	200	85	115	14.3
NCH-250-15	16.4	30	43.5	69.2	15.6	2*50	450	0.95	3-380	6240	1 1/8	7/8	200	85	115	18.8
NCH-350-20	21.1	38.4	55.7	85.8	19.5	3*50	450	0.95	3-380	6240	1 3/8	1 1/8	230	85	115	22.5
NCH-350-25	23	43.2	63.4	102.9	23.3	3*50	450	0.95	3-380	6240	1 3/8	1 1/8	230	100	115	26
NCH-450-30	29	53	77.2	136.6	32.8	4*50	450	0.95	3-380	6240	1 5/8	1 1/8	285	105	115	26
NCH-450-35	32.8	60	87.3	179.6	41.3	4*50	450	0.95	3-380	6240	1 5/8	1 1/8	285	110	115	33.5
NCH-650-35	32.8	60	87.3	160.2	37.6	6*50	450	0.95	3-380	6240	1 5/8	1 1/8	235	155	115	30
NCH-650-40	37.8	69.5	101	178.9	41.1	6*50	450	0.95	3-380	6240	1 5/8	1 1/8	275	145	115	33.5

MODEL (NCP) PACKAGE

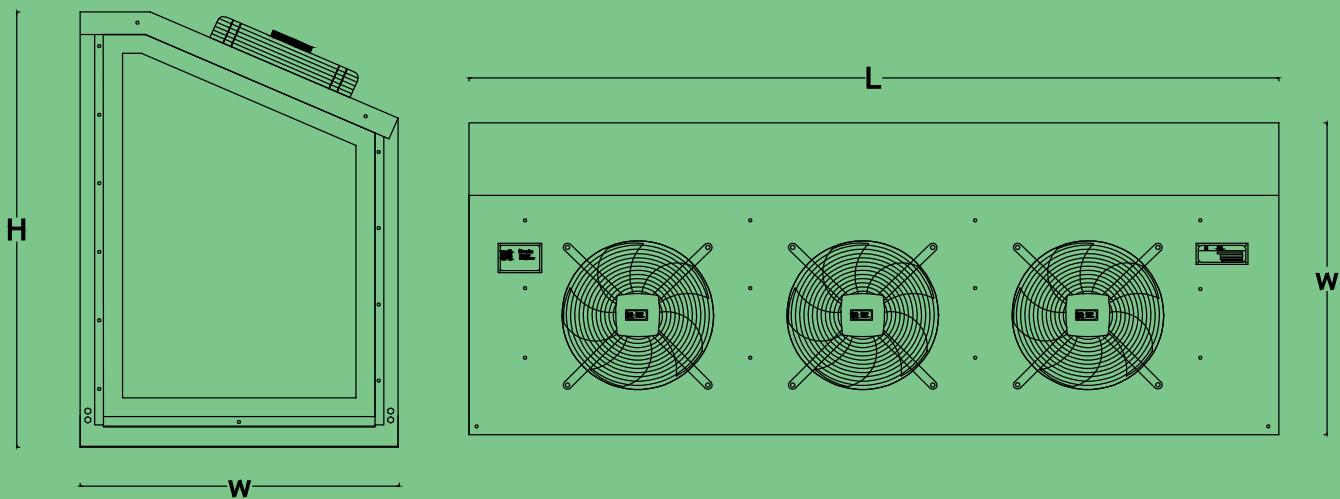


fin Spacing = 3.2 mm

NCP Series	Capacity (kw)			Coil		Fan				Connections (inch)		Dimensions (cm)			Receiver Vol.	
	Δt			Surface (m^2)	Circuit Vol. (Liter)	(n*cm)	Power (watt)	AMP.	Phase-Volt	Air Vol. (m^3/hr)	Inlet	Outlet	L	W	H	Liter
Model	6k	11k	16k													
NCP-240-5	7.9	14.5	22.2	27.8	6.4	2*40	200	0.6	3-380	4200	7/8	5/8	125	65	115	5.5
NCP-240-7	9.6	17.5	25.4	41	9.7	2*40	200	0.6	3-380	4200	1 1/8	5/8	140	65	115	6.3
NCP-250-10	11.9	21.5	31.2	52	12.1	2*50	450	0.95	3-380	6240	1 1/8	7/8	155	75	130	14.3
NCP-250-15	17.5	30	43.5	69.2	15.6	2*50	450	0.95	3-380	6240	1 1/8	7/8	175	90	130	18.8
NCP-350-20	21.2	38.5	56.1	86.2	19.6	3*50	450	0.95	3-380	6240	1 3/8	1 1/8	210	90	130	22.5
NCP-350-25	23	43.2	63.4	102.4	23.2	3*50	450	0.95	3-380	6240	1 3/8	1 1/8	210	100	130	26
NCP-363-30	28.5	52.6	77.2	135.2	32.5	3*63	800	1.8	3-380	13000	1 5/8	1 1/8	250	110	130	26
NCP-363-35	32.7	59.5	86.3	157.1	37.1	3*63	800	1.8	3-380	13000	1 5/8	1 3/8	250	135	130	30
NCP-463-40	37.6	69	100	178.9	41	4*63	800	1.8	3-380	13000	1 5/8	1 3/8	290	135	130	33.5

MODEL (NCV)

V SHAPE

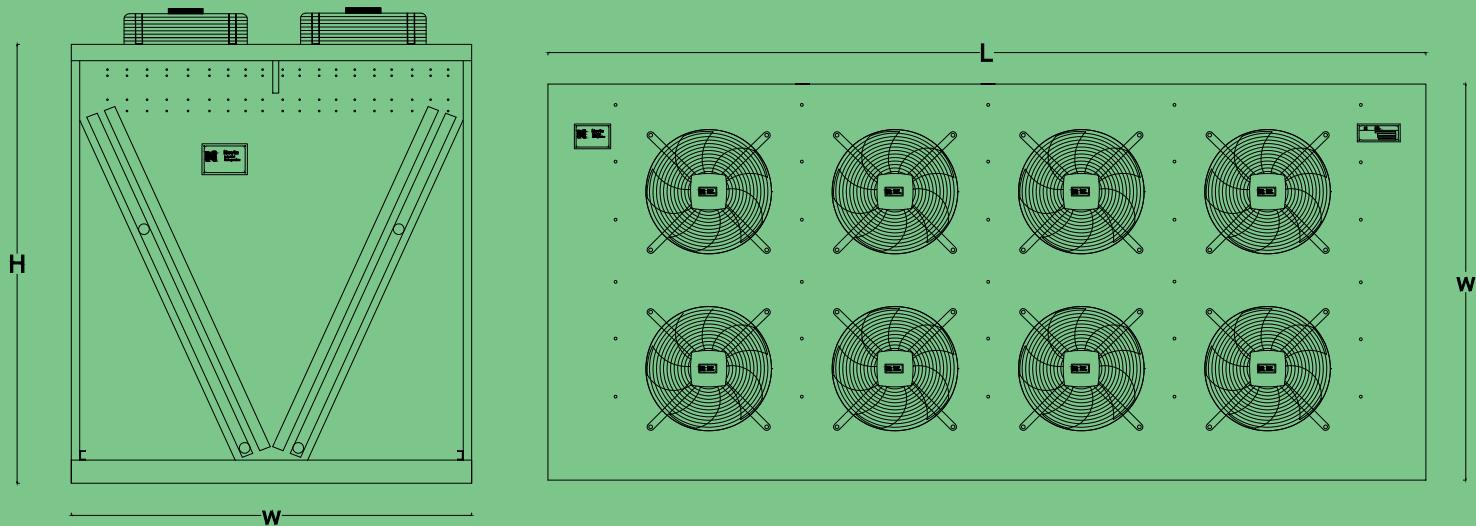

fin Spacing = 3.2 mm														Receiver Vol.		
NCV Series	Capacity (kw)			Coil		Fan					Connections (inch)		Dimensions (cm)			
	Model		Δt		Surface (m^2)	Circuit Vol. (Liter)	(n*cm)	Power (watt)	AMP.	Phase-Volt	Air Vol. (m^3/hr)	Inlet	Outlet	L	W	H
NCV-450-30	28.5	52	76.4	138.4	31.1	4*50	450	0.95	3-380	6240	1 1/8	7/8	195	130	170	37.6
NCV-650-40	37.7	69.2	101	171.6	39.1	6*50	450	0.95	3-380	6240	1 3/8	1 1/8	230	130	170	45
NCV-650-50	44.8	82.1	120	205.9	46.7	6*50	450	0.95	3-380	6240	1 3/8	1 1/8	230	130	170	52.2
NCV-850-60	57.8	97.8	138	269.8	64.8	8*50	450	0.95	3-380	6240	1 5/8	1 3/8	280	135	180	52.2

SELECTION OF CONDENSERS

Nominal Capacity

Nominal capacity is the measured heat rejection capacity in this condition and is shown with Q_n .

Refrigerant : R22

Maximum ambient temperature : $T_a = 32^\circ\text{C}$

Temperature difference : $Dt_1 = 15^\circ\text{C}$

Condenser Selection Method

First calculate the required heat rejection capacity of the condensing unit from the following formula:

$$Q_r = Q_e + P_c$$

Q_r : Required heat rejection capacity

Q_e : Evaporator refrigeration capacity

P_c : Compressor electrical power

T_a : Maximum ambient temperature

Dt_1 : Temperature Difference

you should calculate Q_r , T_a , Dt_1 and find C_1 to C_4 correction factor from tables.

C_1 : Dt_1 correction factor

C_2 : Refrigerant type correction factor

C_3 : Geographical altitude correction factor

C_4 : Ambient temperature correction factor

Now, the condensig unit nominal capacity can be found from this formula :

$$\text{Capacity} = Q_r * C_1 * C_2 * C_3 * C_4$$

Now select a condensing unit which nominal capacity is equal or more than calculated nominal capacity by using technical data table and calculated nominal capacity.

ظرفیت اسمی

به ظرفیت دفع حرارت اندازه گیری شده در شرایط ذیل، ظرفیت اسمی گفته می شود و با (kw) نمایش داده می شود.

نوع مبرد: R22

حداکثر دمای محیط: $T_a = 32^\circ\text{C}$

اختلاف دمای تقطیر و دمای محیط: $Dt_1 = 15^\circ\text{C}$

روش انتخاب کندانسور

ابتدا لازم است با استفاده از رابطه زیر ظرفیت دفع حرارت مورد نیاز توسط کندانسینگ یونیت را محاسبه کنید:

$$Q_r = Q_e + P_c$$

Q_r : ظرفیت دفع حرارت مورد نیاز

Q_e : ظرفیت برودتی اوپراتور

P_c : توان الکتریکی کمپرسور

T_a : حداکثر دمای محیط

Dt_1 : اختلاف دمای تقطیر و دمای محیط

برای انتخاب کندانسینگ یونیت لازم است Q_r , T_a , Dt_1 را در اختیار داشته و ضرایب C_1 تا C_4 را از جدول های ضرایب اصلاح بدست آورید.

C_1 : ضریب اصلاح اختلاف دمای تقطیر و دمای محیط

C_2 : ضریب اصلاح نوع مبرد

C_3 : ضریب اصلاح ارتفاع محیط از سطح دریا

C_4 : ضریب اصلاح دمای محیط

اکنون با استفاده از رابطه زیر ظرفیت نامی کندانسینگ یونیت مناسب بدست می آید:

$$\text{Capacity} = Q_r * C_1 * C_2 * C_3 * C_4$$

با داشتن ظرفیت نامی محاسبه شده Capacity با استفاده از جدول

مشخصات فنی کندانسینگ یونیت ها دستگاهی را انتخاب نمایید که ظرفیت نامی آن برابر یا اندکی بیشتر از ظرفیت نامی محاسبه شده باشد.

ضریب اصلاح اختلاف دمای تقطیر و دمای محیط: C1:

C1: Dt1 Correction Factor

Dt1	6	8	10	12	15	17	20
C1	2.50	1.89	1.49	1.25	1.00	0.88	0.75

ضریب اصلاح نوع مبرد: C2:

C2 : Refrigerant Correction factor

Refrigerant	R 134a	R 22	R 404A
-------------	--------	------	--------

ضریب اصلاح ارتفاع محیط از سطح دریا : C3 :

C3 : Altitude Correction Factor

Altitude	0	500	1000	1500	2000	2500
C3	1.00	1.04	1.09	1.15	1.20	1.28

ضریب اصلاح دمای محیط : C4 :

C4 : Ta Correction Factor

Ta	27	32	38	42	46
C4	0.98	1.00	1.02	1.04	1.06

Example of condenser selection method

Evaporating Capacity: $Q_e = 20\text{ KW}$

Compressor Power Input: $P_c = 8 \text{ KW}$

Ambient Temperature: $T_a = 42^\circ\text{C}$

Condensing Temperature: $T_c = 52^\circ\text{C}$

Refrigeration: R404A

Altitude: 1000m

$$Q_r = Q_e + P_c = 20 + 8 = 28\text{ KW}$$

$$Dt_1 = T_c - T_a = 52 - 42 = 10^\circ\text{C}$$

$$C1 = 1.49$$

$$C2 = 0.98$$

$$C3 = 1.09$$

$$C4 = 1.04$$

$$\text{Capacity} = Q_r * C1 * C2 * C3 * C4 = 28 * 1.49 * 0.98 * 1.09 * 1.04 = 46.4 \text{ KW}$$



Head Office

Address :

No 44, Noormohammadi St., Enghelab Ave. ,Tehran, Iran

Tel : (+9821) 77524895 Tel-Fax : (+9821) 77527065

Factory

Address :

Eyvanekey Industrial Area, Imam Reza (pbuh) Highway,Tehran,Iran

TEL : (+98232) 4883648-50 AND (+98232) 4883952-4

FAX : (+98232) 4883651

Website : www.novincool.com

E-mail : info@novincool.com

دفتر مرکزی
نشانی:

تهران - خ انقلاب - پیج شمیران - خ شهید نور محمدی - پلاک ۴۴
تلفن : ۰۲۱ (۷۷۵۲۴۸۹۵) تلفکس : ۰۲۱ (۷۷۵۲۷۰۶۵)

آدرس کارخانه
نشانی:

تهران - بزرگراه امام رضا (ع) - شهرک صنعتی ایوانکی
تلفن : ۰۲۳ (۴۸۸۳۶۴۸-۴ و ۰۲۲ (۴۸۸۳۹۵۲-۴)
فکس : ۰۲۳ (۴۸۸۳۶۵۱)

آدرس سایت : www.novincool.com

پست الکترونیکی : info@novincool.com